

# ELEKTROSCHEMA

Projektbeschreibung: Erstinbetriebnahme  
Störungssuche

Objekt: Fehlerwand  
Unterverteilung

Kunde: 10. Schweizermeisterschaft  
SwissSkills Zürich 2016


Auftrags-Nummer: SM-2016-D


Schema-Nummer:




10. Schweizermeisterschaft  
10<sup>ème</sup> Championnat Suisse  
10<sup>o</sup> Campionato Svizzero


Index	Datum	Name	Erstellt	cf
			Datum	10.11.2016
			Geprüft	
			Blatt	0
			Druck	06.06.2017
Anzahl Seiten	10		16.6	15:07

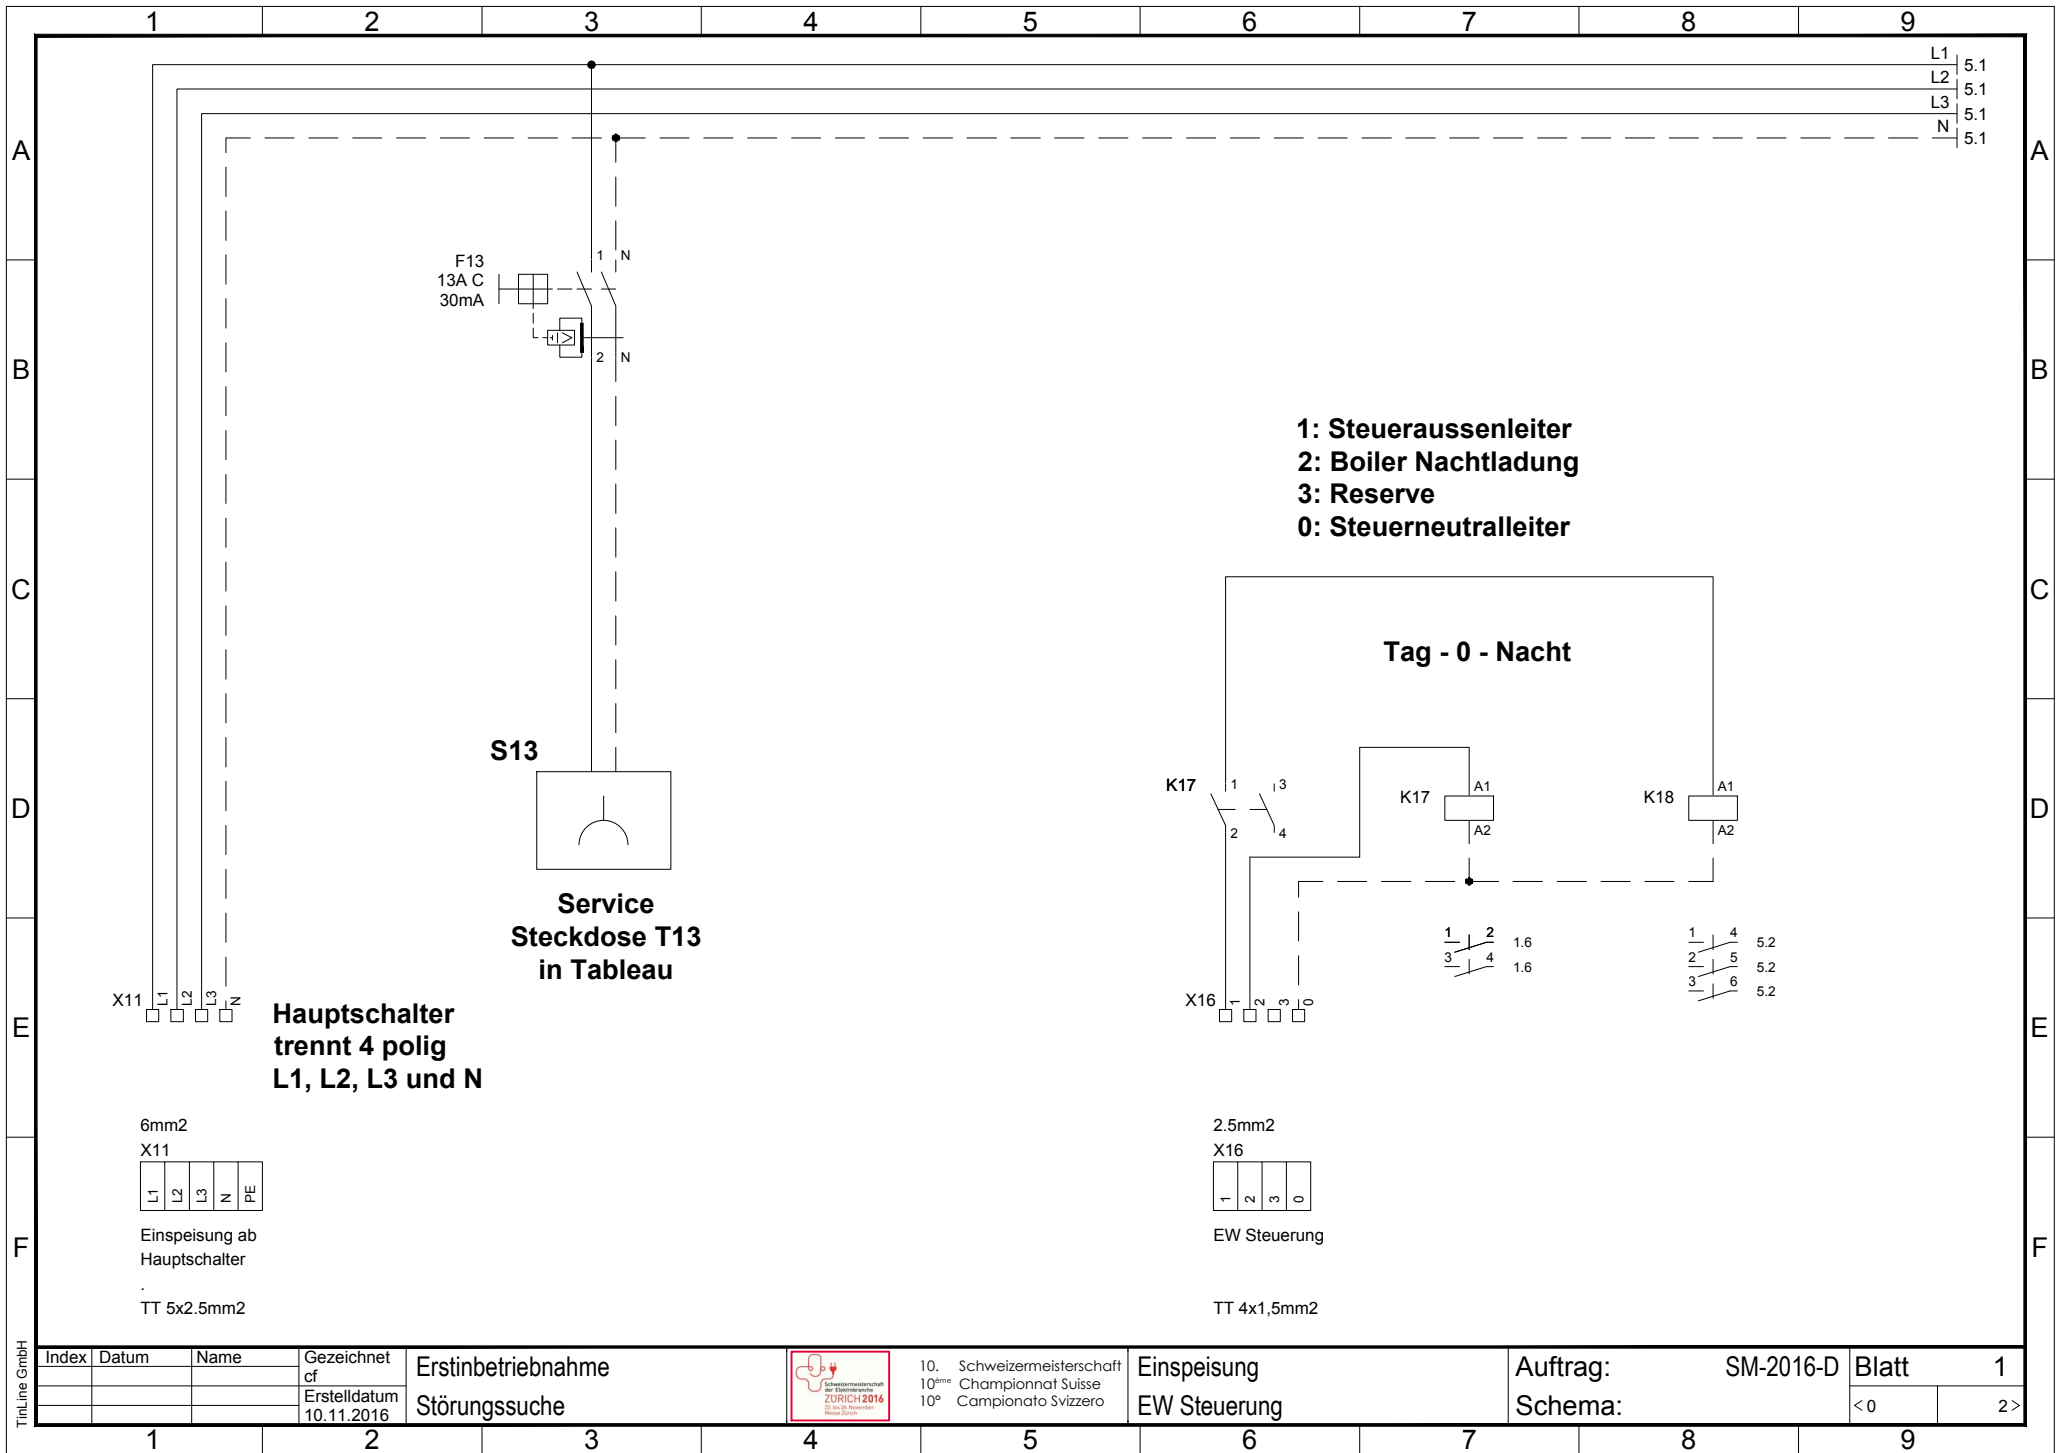


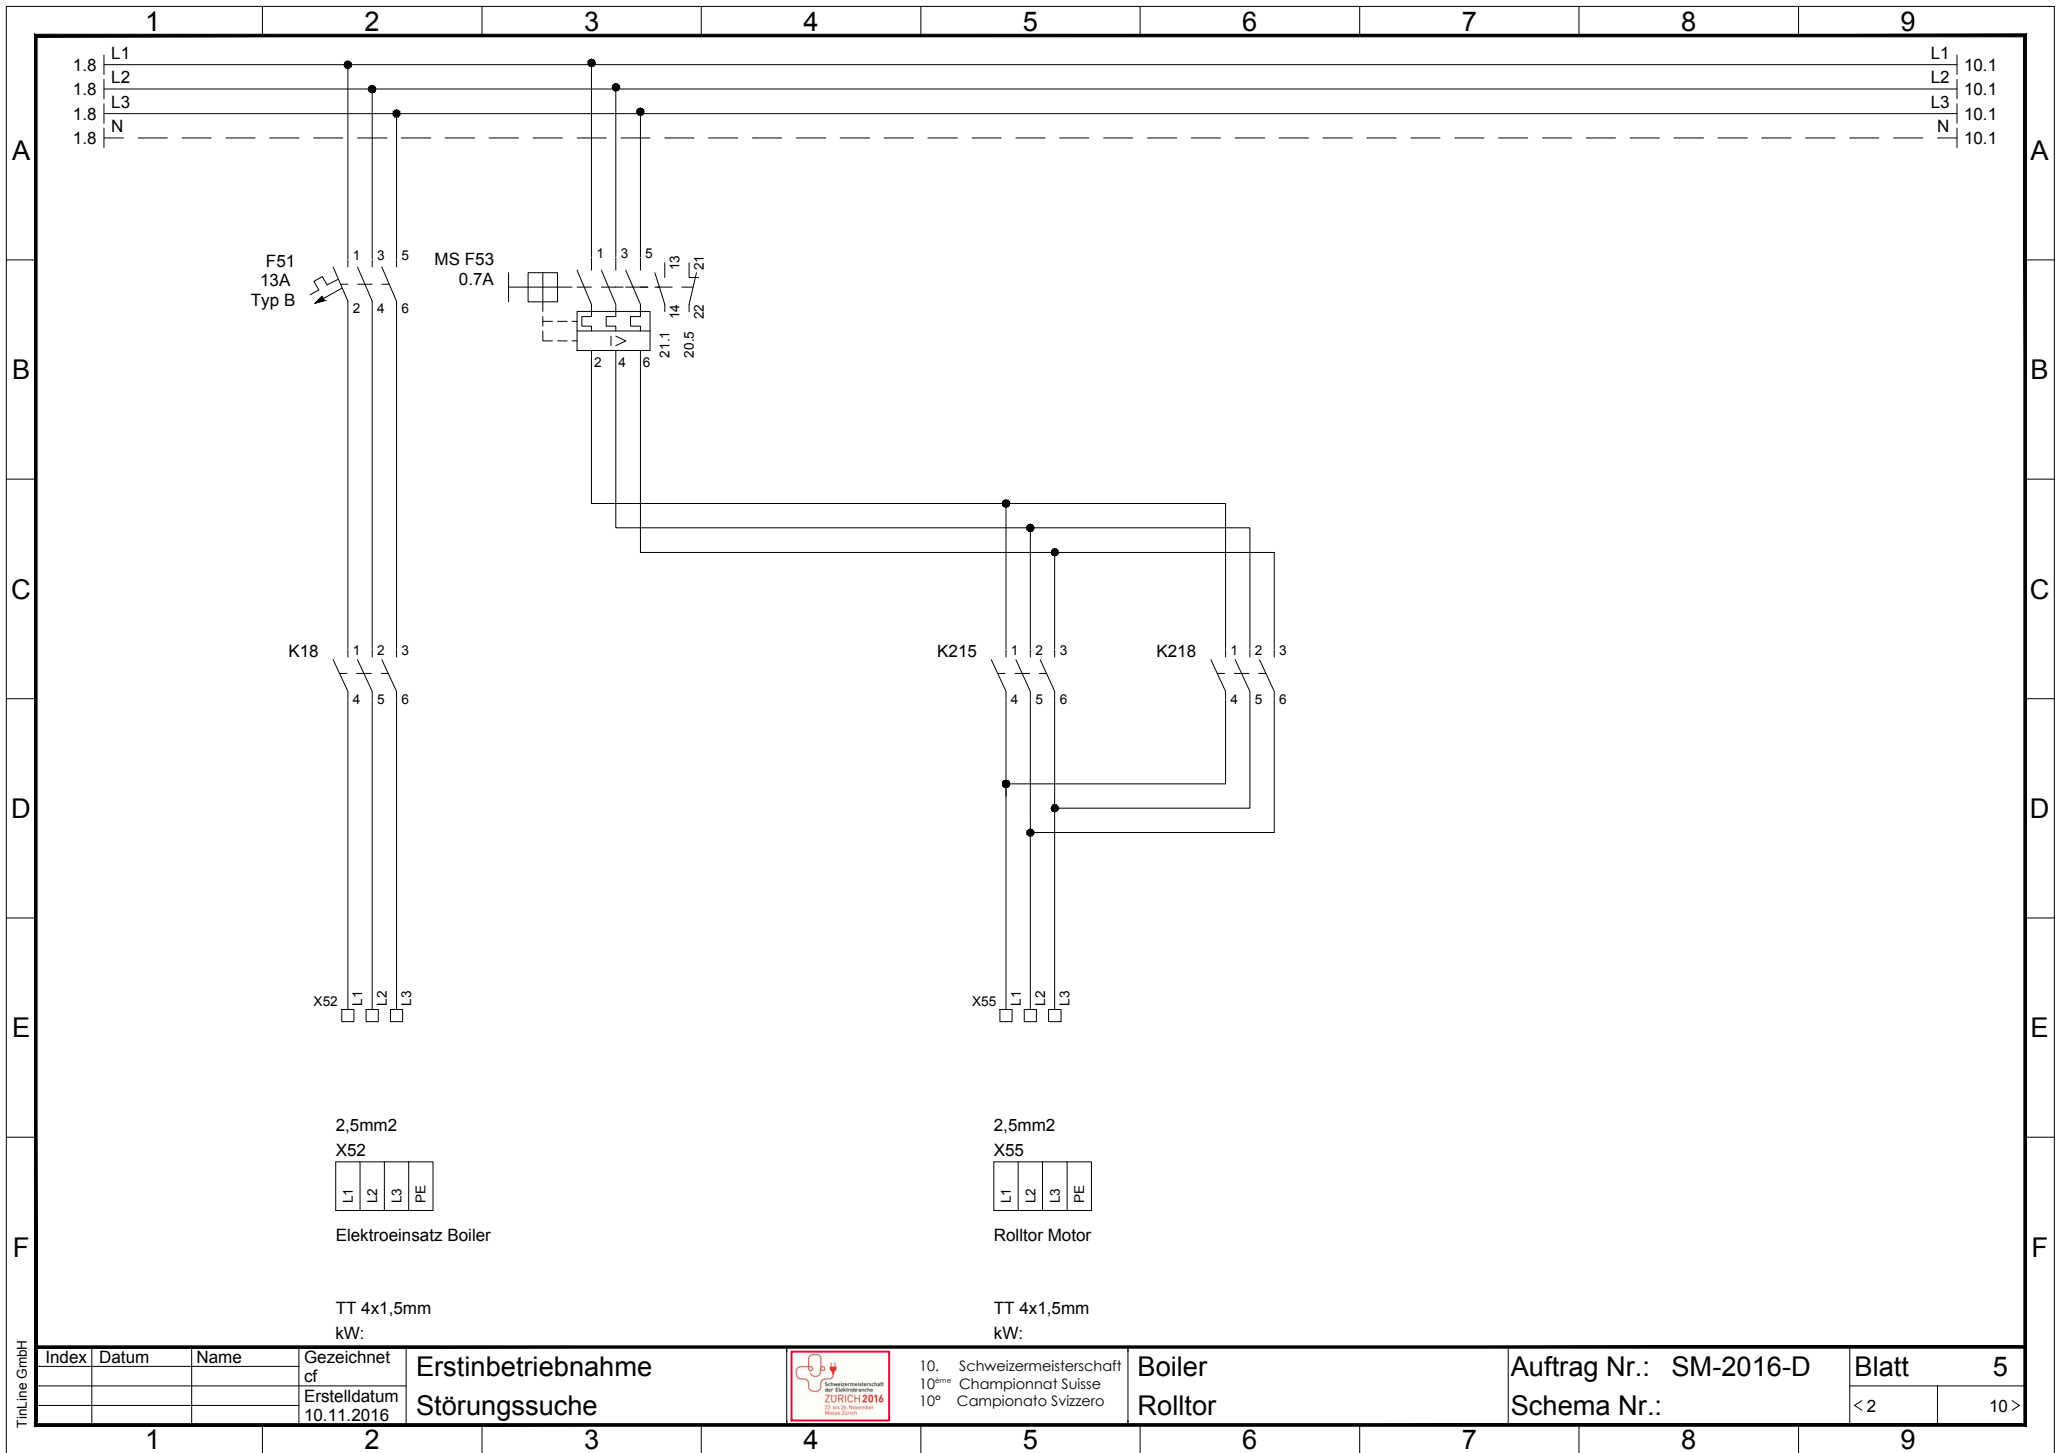

TrioLine GmbH


Index	Datum	Name	Gezeichnet cf	Erstinbetriebnahme Störungssuche		10. Schweizermeisterschaft 10 <sup>ème</sup> Championnat Suisse 10 <sup>o</sup> Campionato Svizzera	Boiler Rolltor	Auftrag Nr.: SM-2016-D Schema Nr.:	Blatt 5 < 2 10 >
			Erstelldatum 10.11.2016						

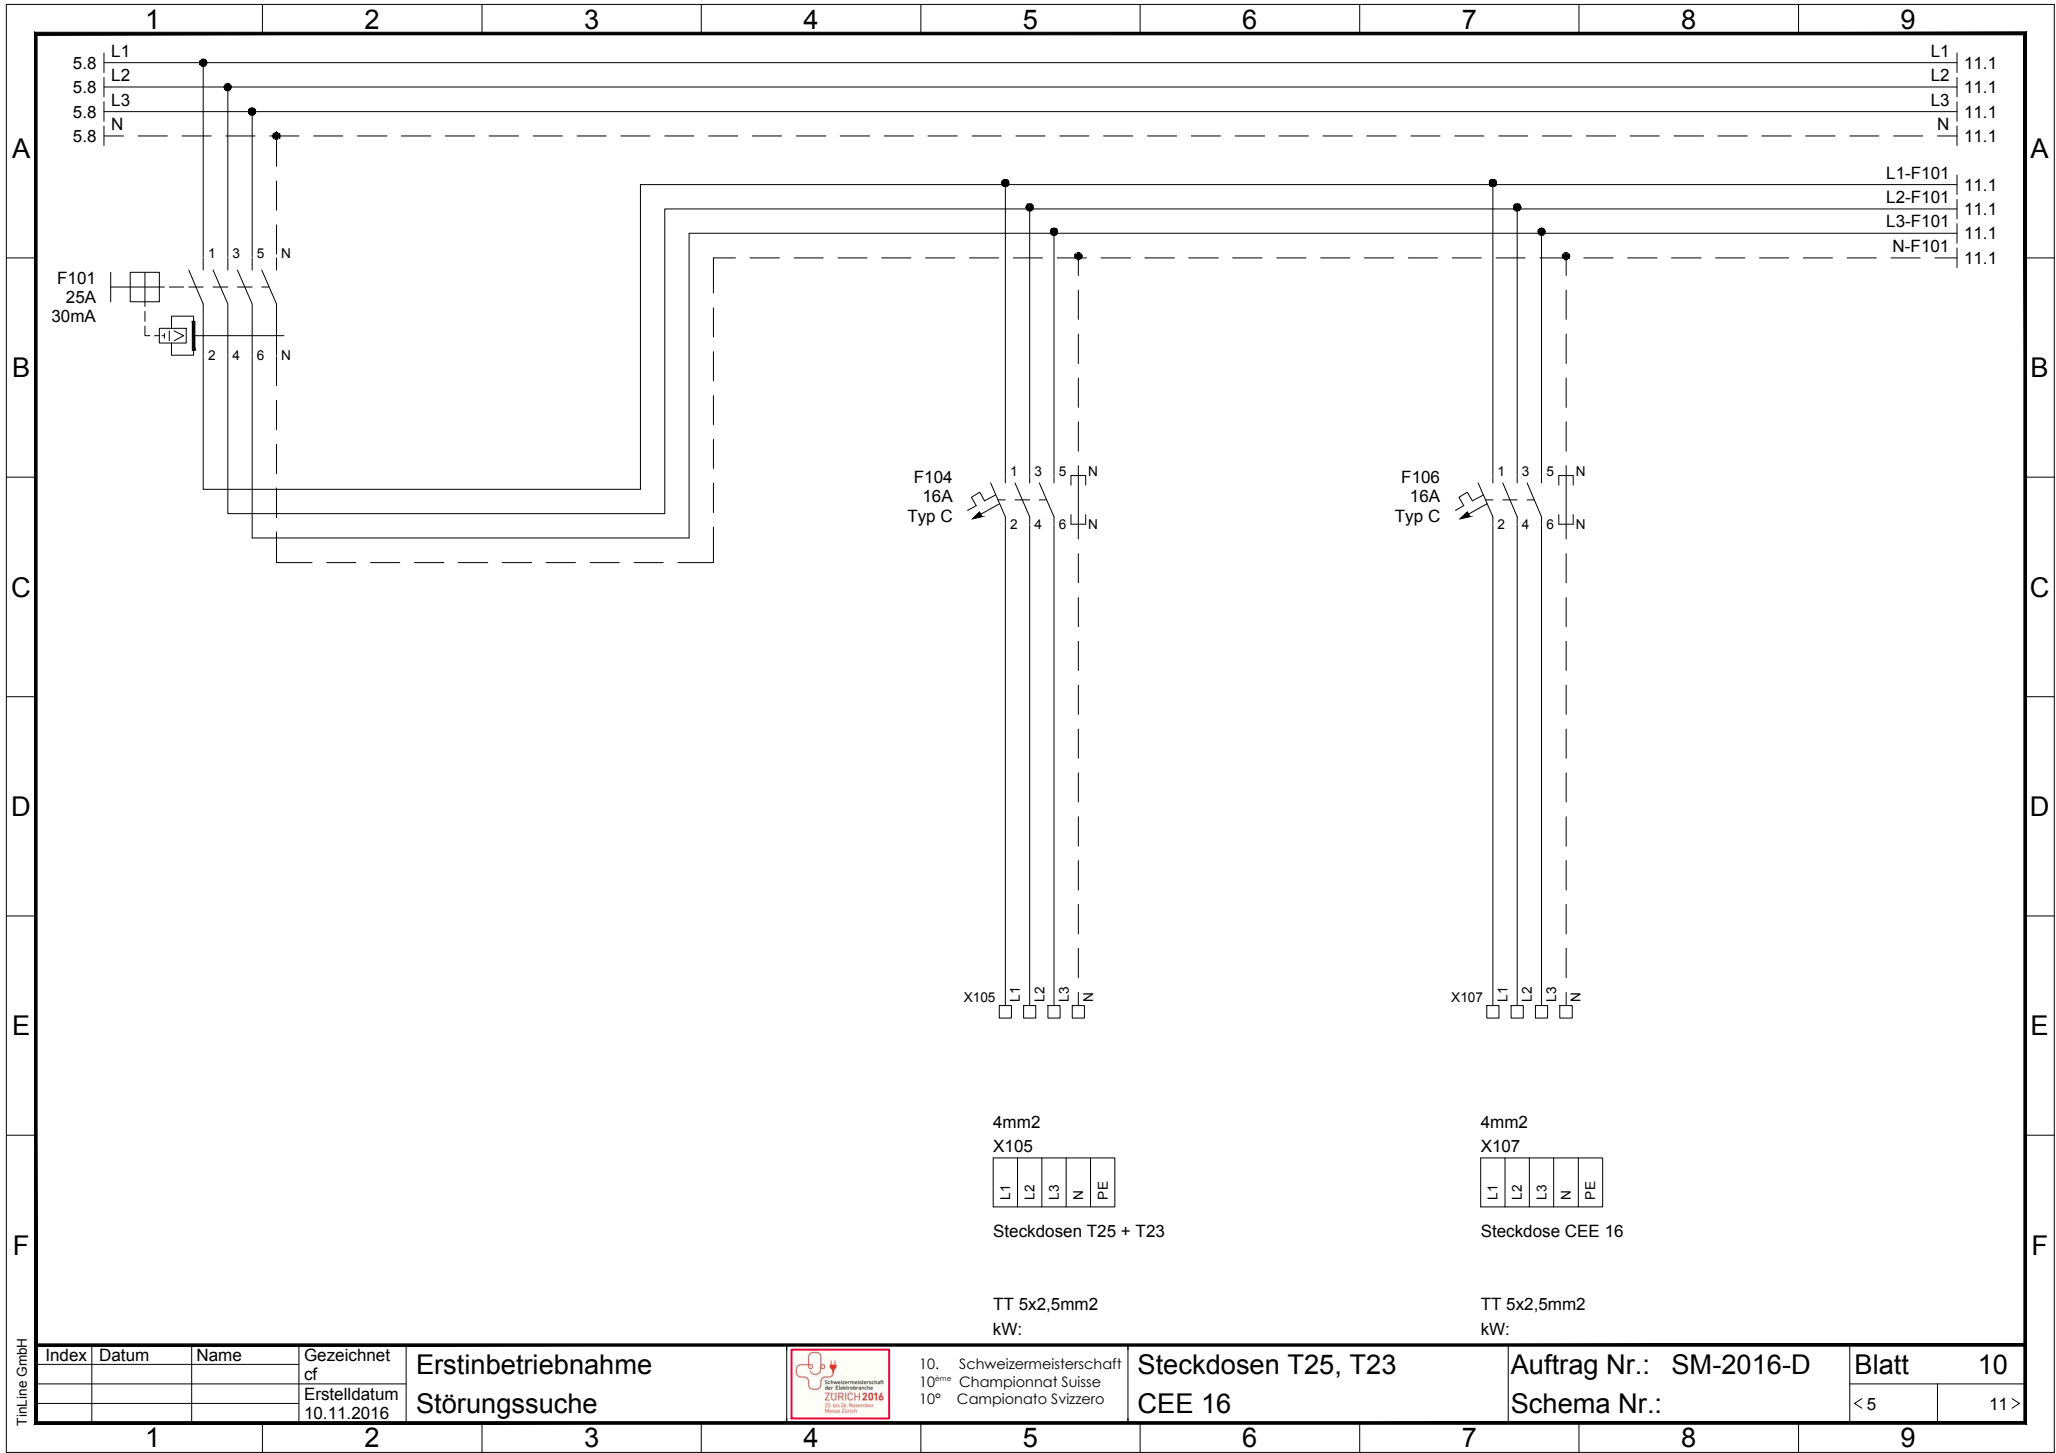


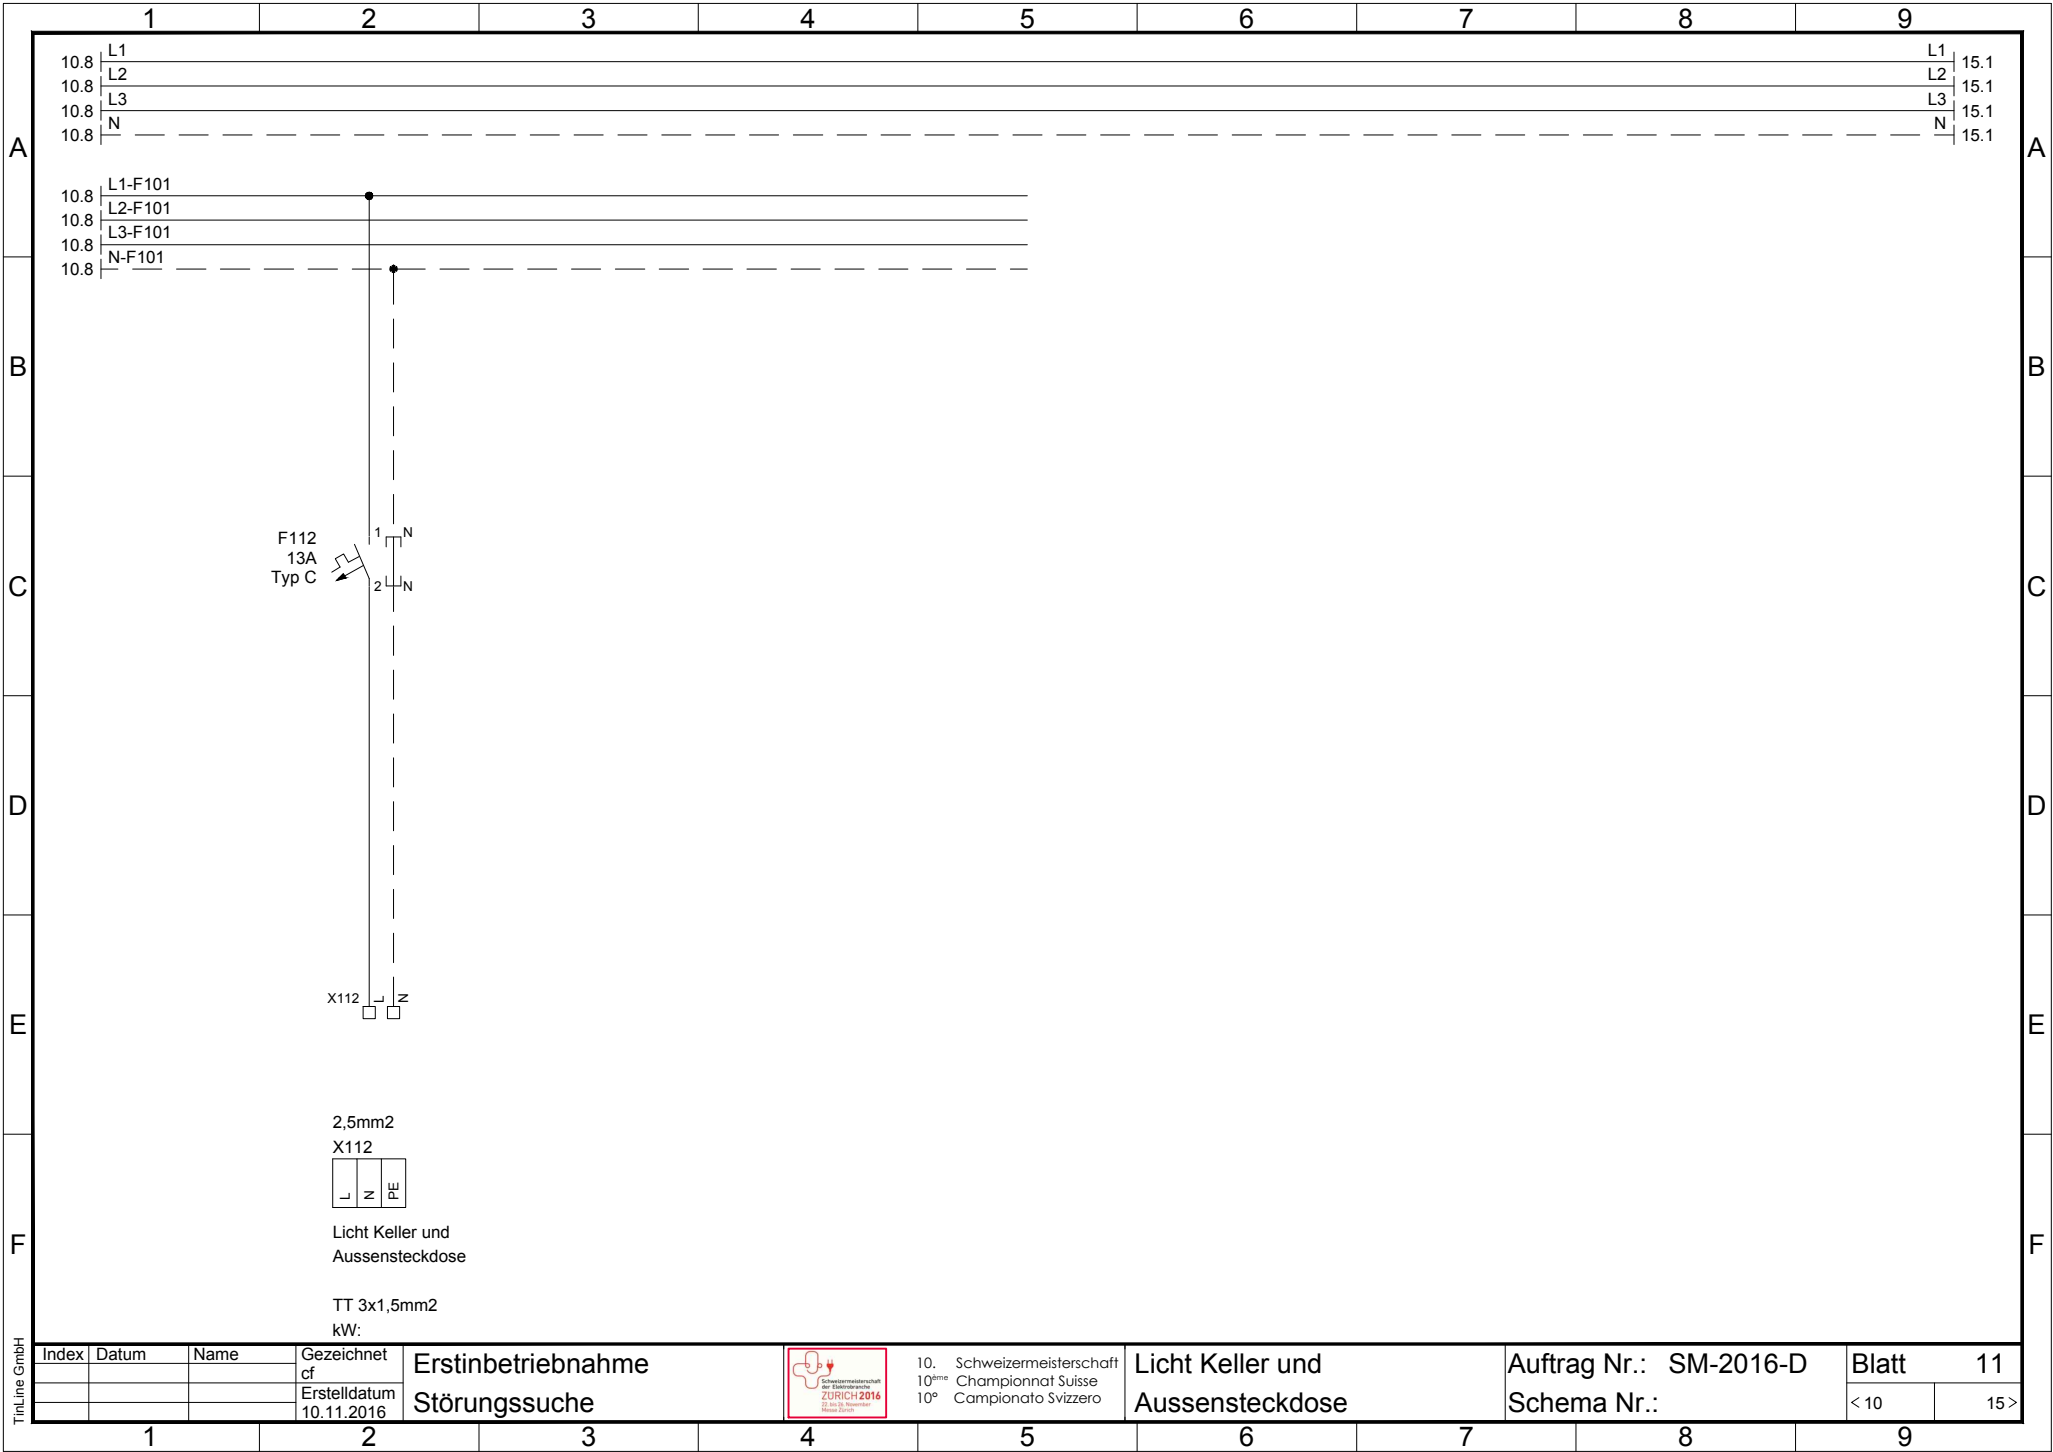


TinLine GmbH

Index	Datum	Name	Gezeichnet cf	Erstinbetriebnahme Störungssuche	Schweizermeisterschaft 10 <sup>ème</sup> Championnat Suisse 10 <sup>o</sup> Campionato Svizzero	Licht Keller und Aussensteckdose	Auftrag Nr.: SM-2016-D	Blatt	11
			Erstelldatum 10.11.2016				Schema Nr.:	< 10	15 >

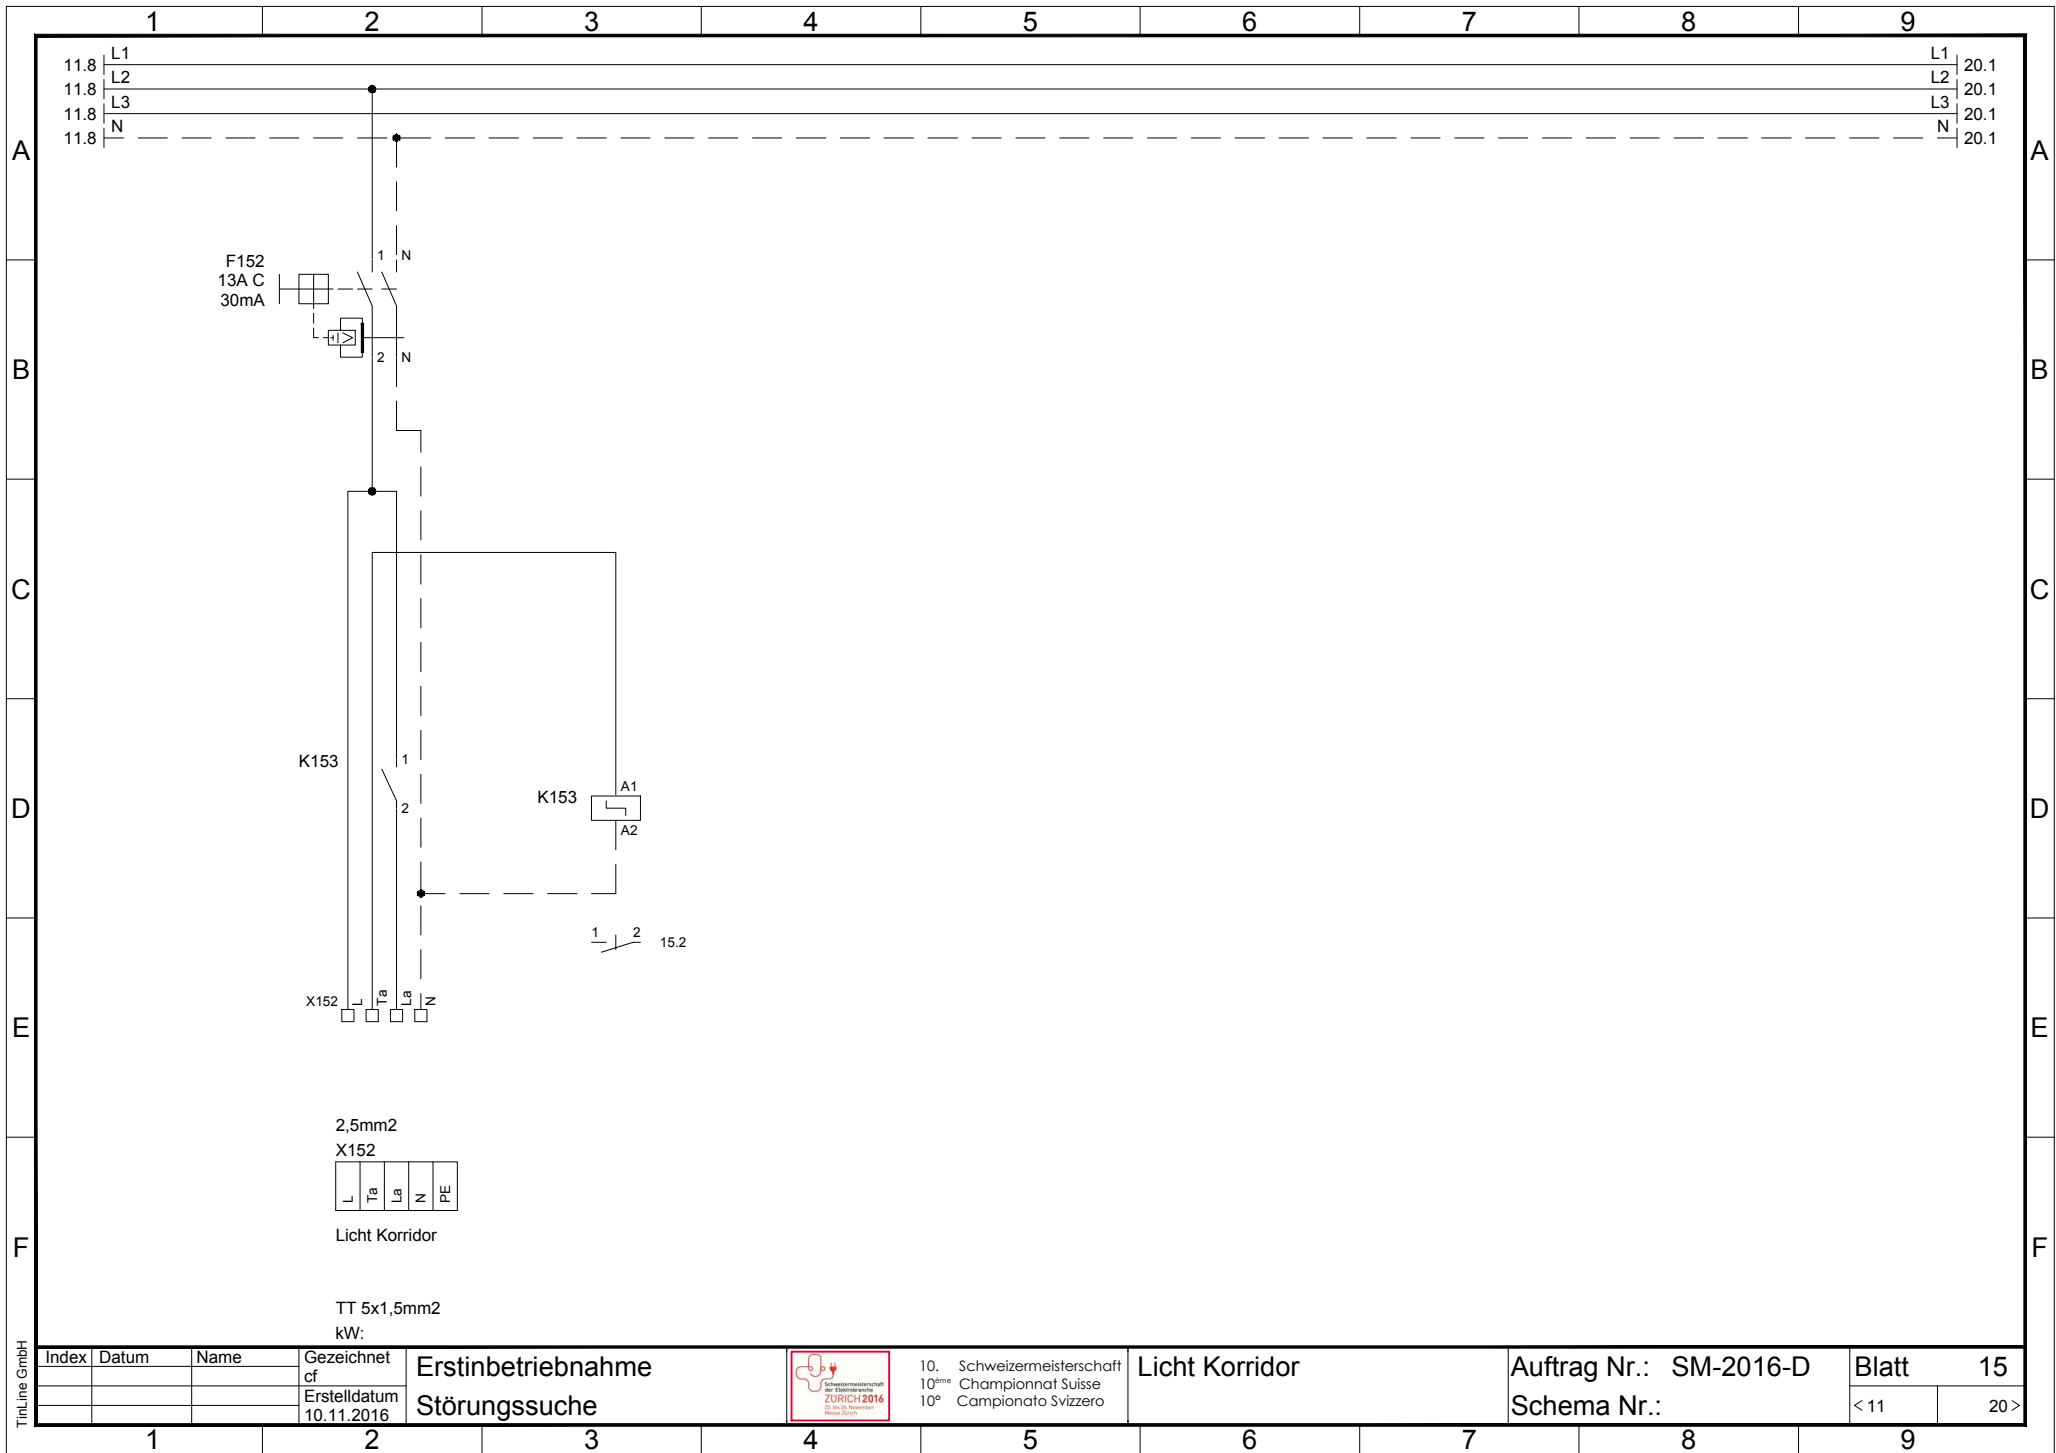

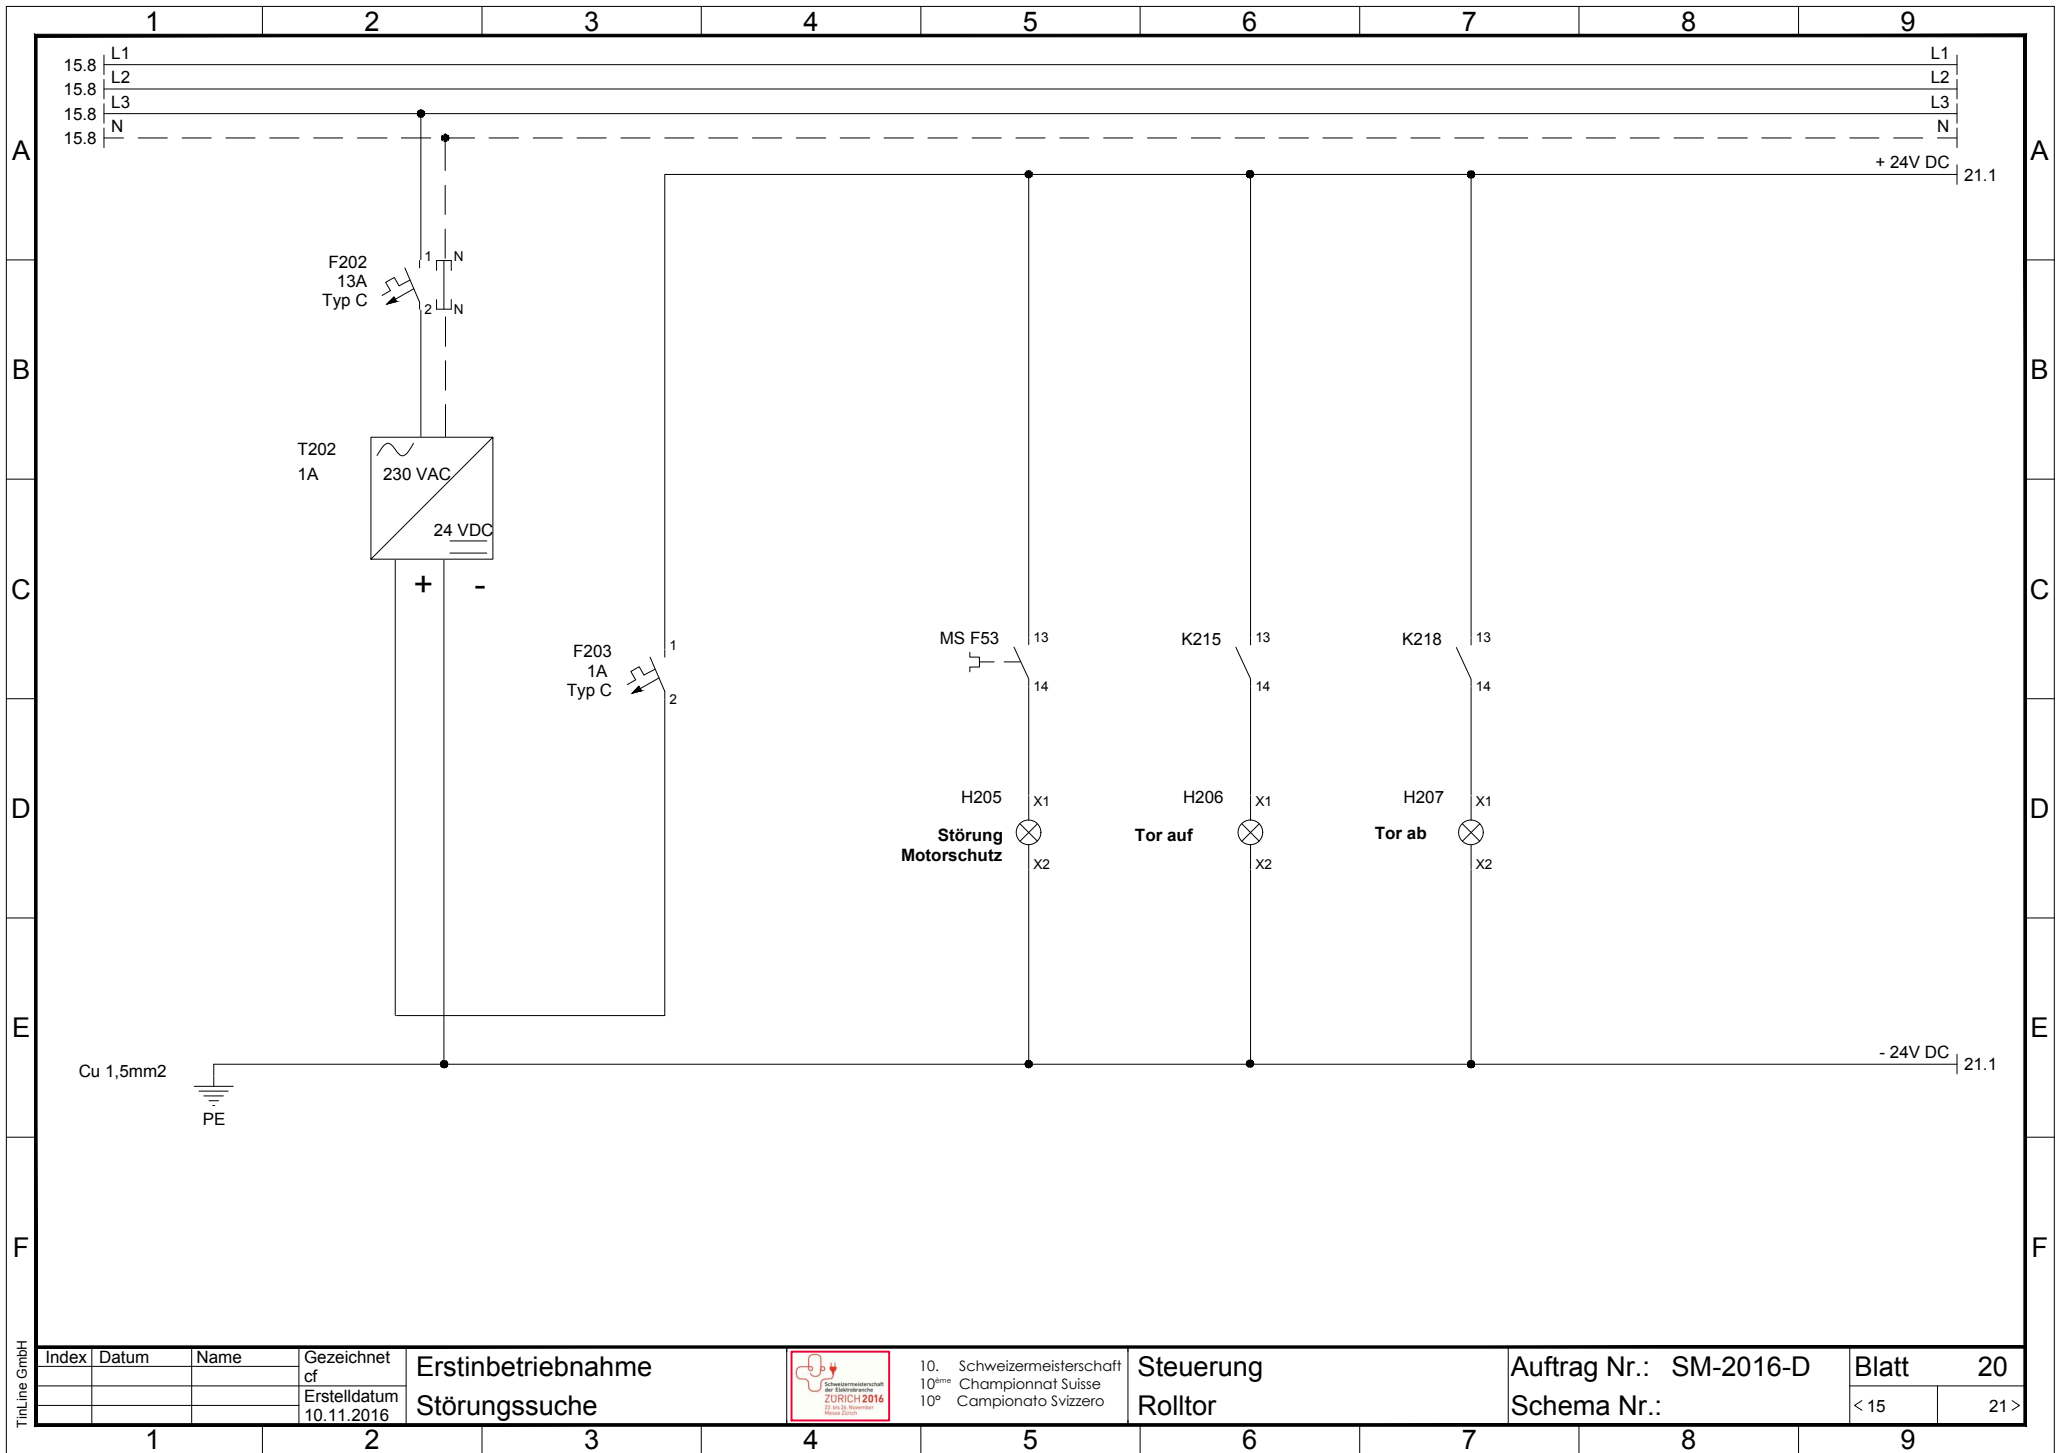

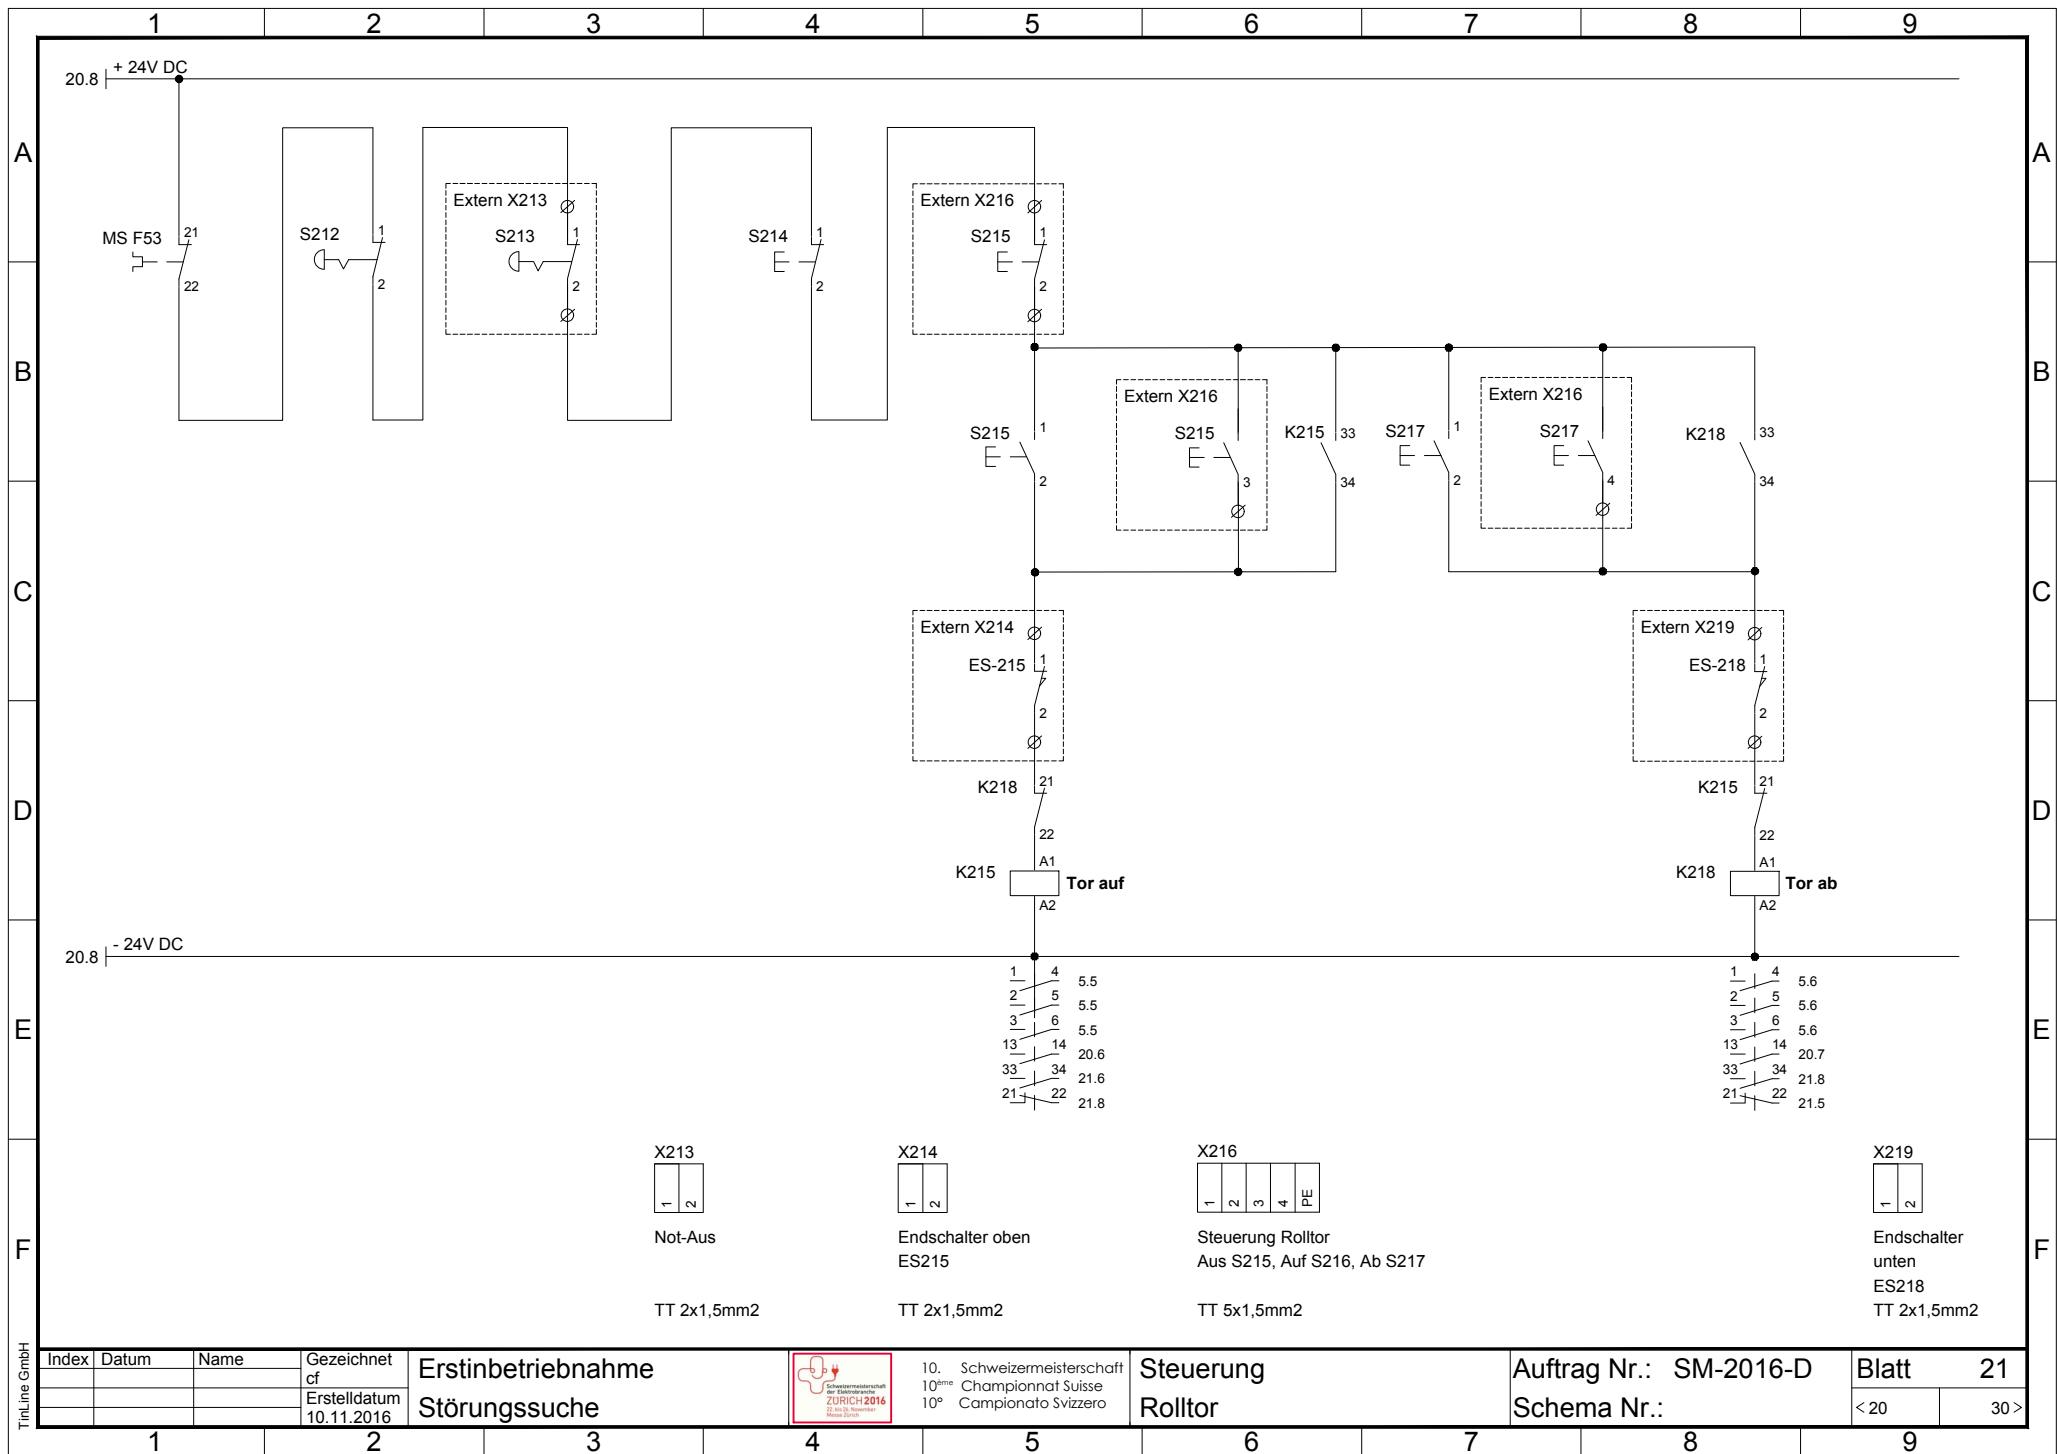



# Symbolverzeichnis

	Leistungsschalter		Relais		Digitale Uhr		Hupe Allgemein
	Schmelzsicherung		Relais anzugverzögert		Analoge Uhr		Wechselrichter
	Leistungs- oder Motorschutz-Schalter		Relais abfallverzögert		Widerstand		Signallampe
	Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leistungs-Schutzschalter		Schliesskontakt		Transformator		Drehschalter
			Öffnungskontakt		Luminiszenzdiode (LED) / Leuchtdiode		Notschalter
	Kilowatt-Stundenzähler		Umschaltkontakt		5 Leiter		Schlüsselschalter
			Hauptstromkontakt		Schutzerde		
	Voltmeter		Arbeitskontakt mit verzögerter Schliessung		Potentialquerverweis abgehend nach		
	Motor		Arbeitskontakt mit verzögerter Öffnung		Potentialquerverweis ankommend von		
	Anschlusspunkt		Umschaltkontakt mit verzögerter Schliessung		Thermometer		