

# SCHEMA ELECTRIQUE

Description du Project: Distribution secondaire Lumière  
Salle des coffres-forts

Objet: Banque nationale

Client: 10ème Championnat Suisse  
SwissSkills Zurich 2016

No de commande: SM-2016-F-Lu



































No de schéma: S-2016-002





10. Schweizermeisterschaft  
10<sup>ème</sup> Championnat Suisse  
10<sup>o</sup> Campionato Svizzero


Index			
			12.05.2016
			1
			18.10.2016
			17:36

# Liste des symboles

 Disjoncteur	 Relais	 Horloge digitale		.
 Fusible	 Relais retardé à la traction	 Horloge		.
 Disjoncteur ou disjoncteur protecteur de moteur	 Relais retardé à la chute			.
 Disjoncteur à courant différentiel-résiduel avec disjoncteur	 Contact à fermeture		 Interrupteur rotatif	.
	 Contact à ouverture		 Interrupteur d'arrêt d'urgence	.
 Compteur d'énergie kilowattheure	 Contact à deux directions		 Interrupteur clé	.
	 Contacts puissance		.	.
 Voltmètre	 Contact à fermeture, retardé lorsque le dispositif contenant le contact est activé	 Liaison reporté vers	.	.
 Moteur	 Contact à fermeture, retardé lorsque le dispositif contenant le contact n'est plus activé	 Liaison provenant de	.	.
 Point de raccordement	 Contact à deux directions, retardé lorsque le dispositif contenant le contact est activé	 Thermomètre	.	.

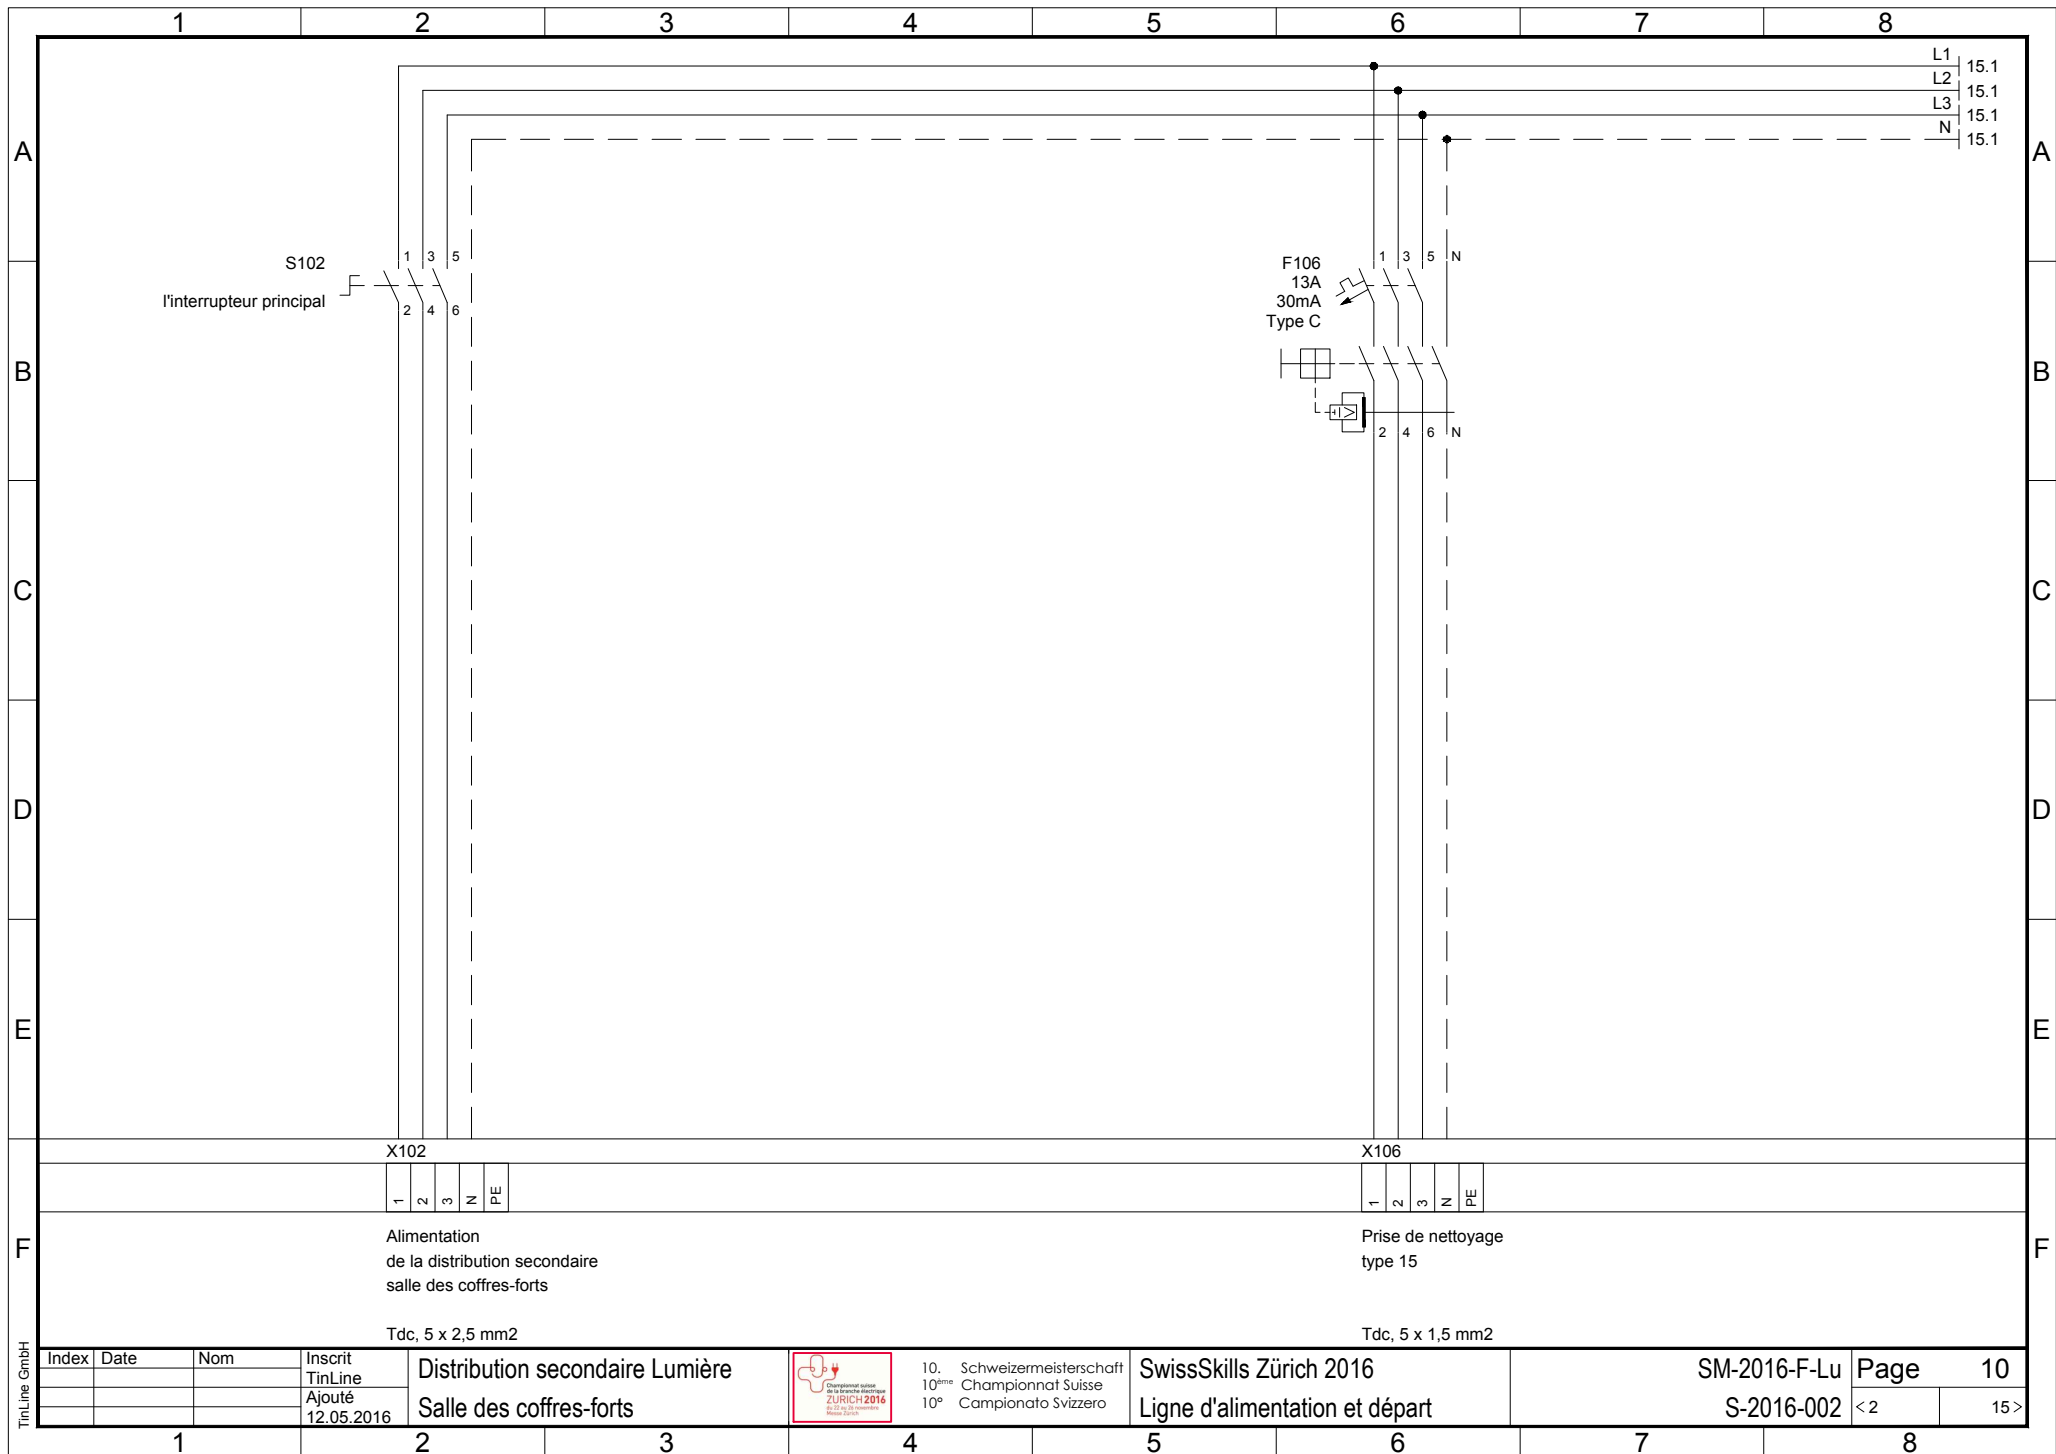

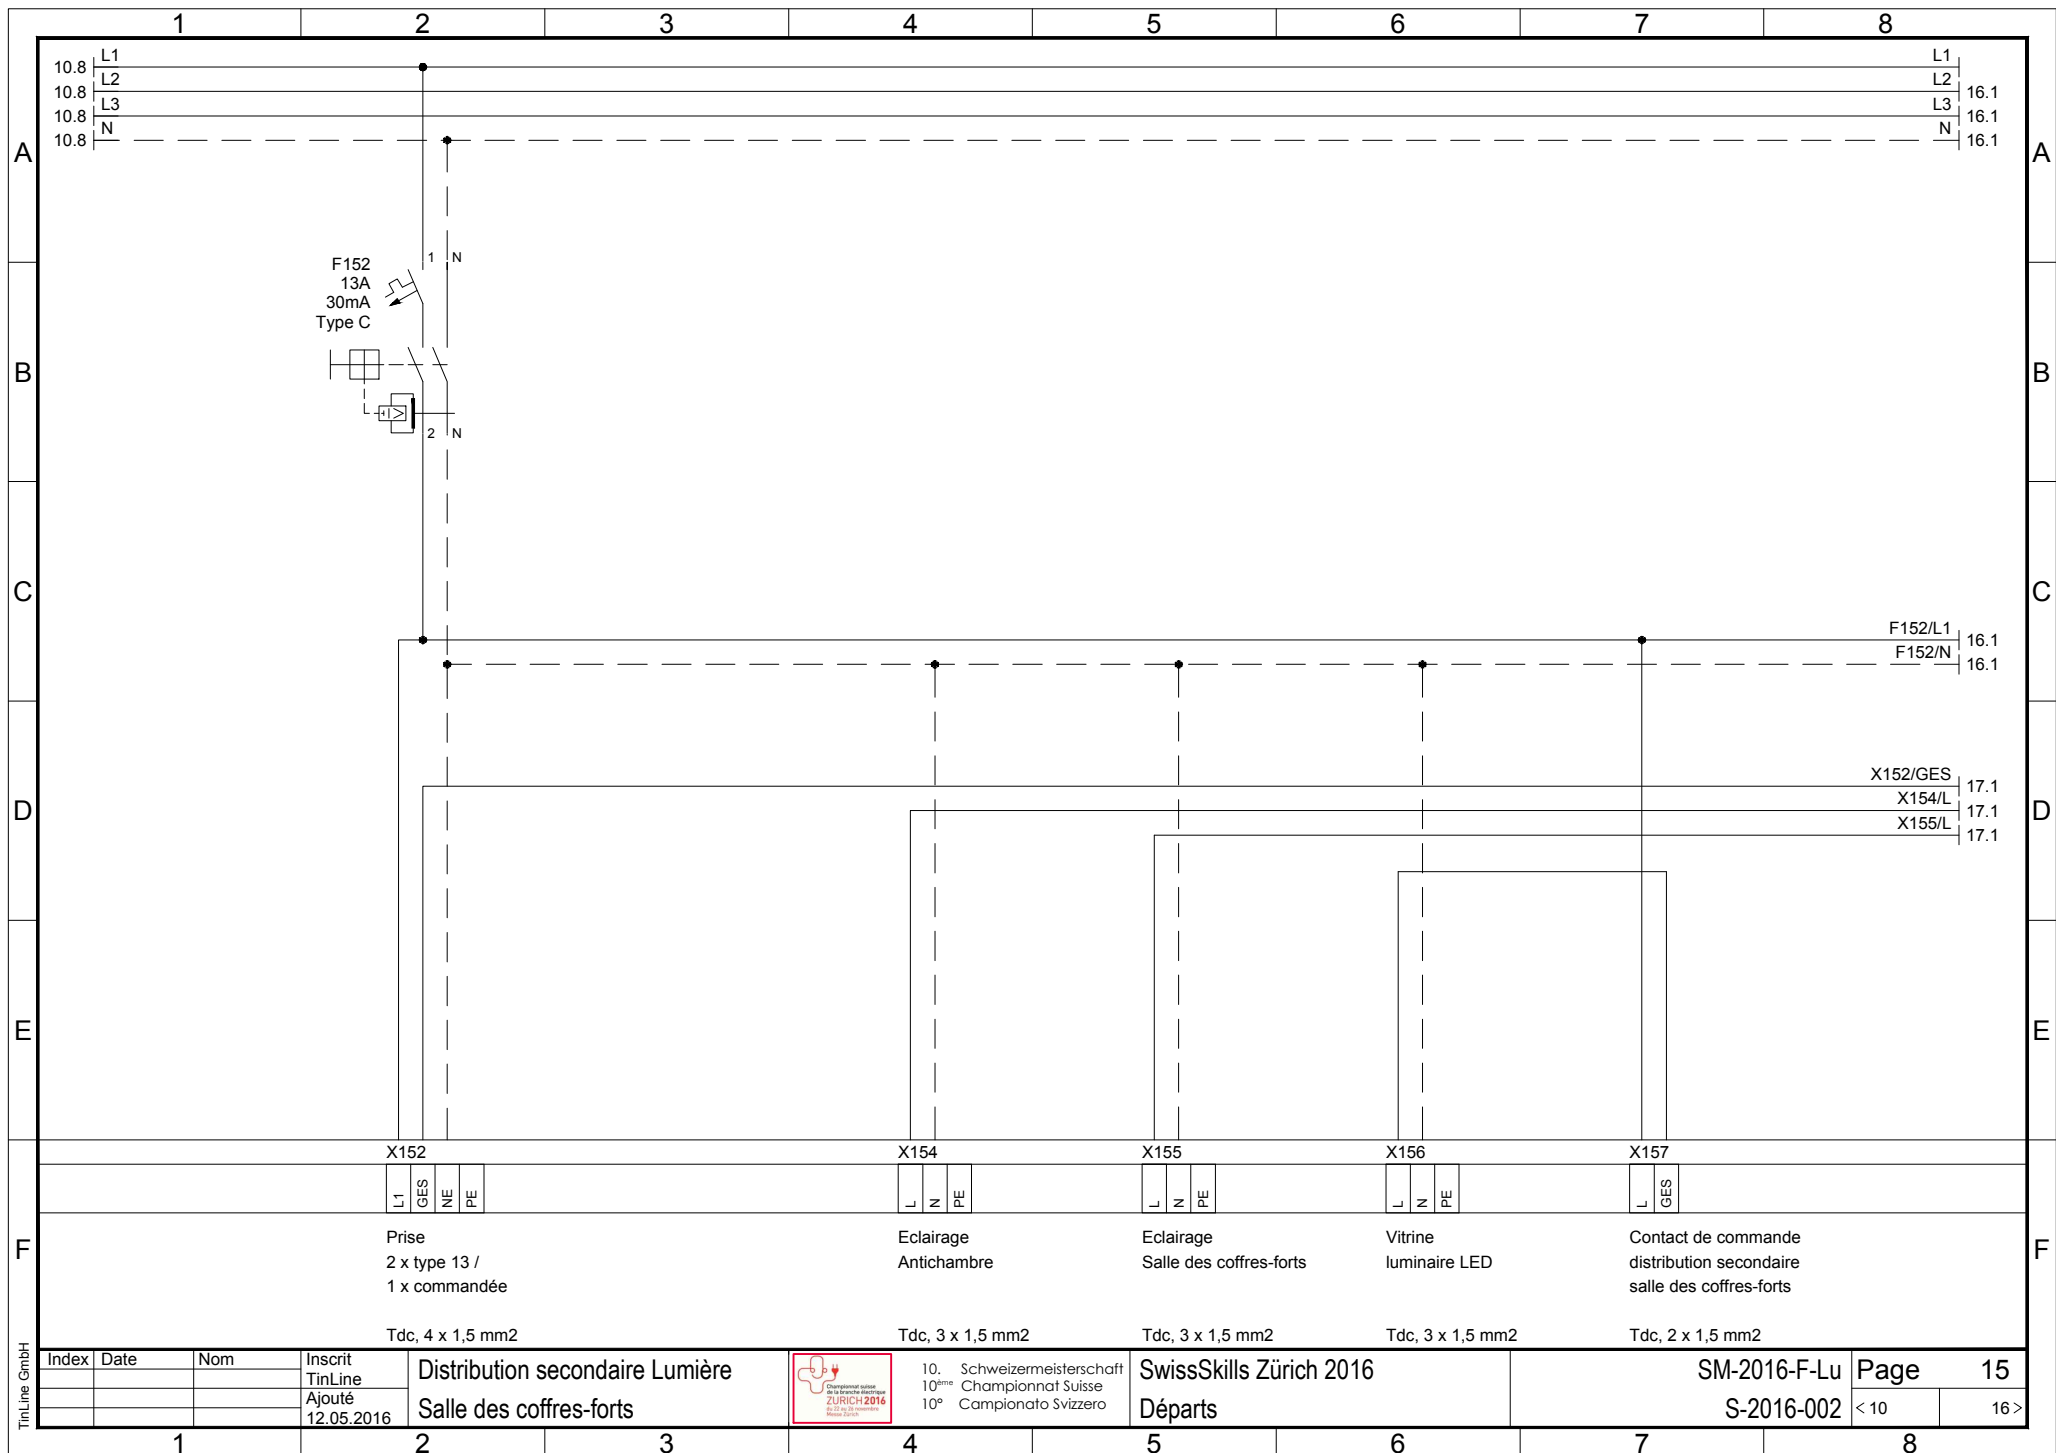

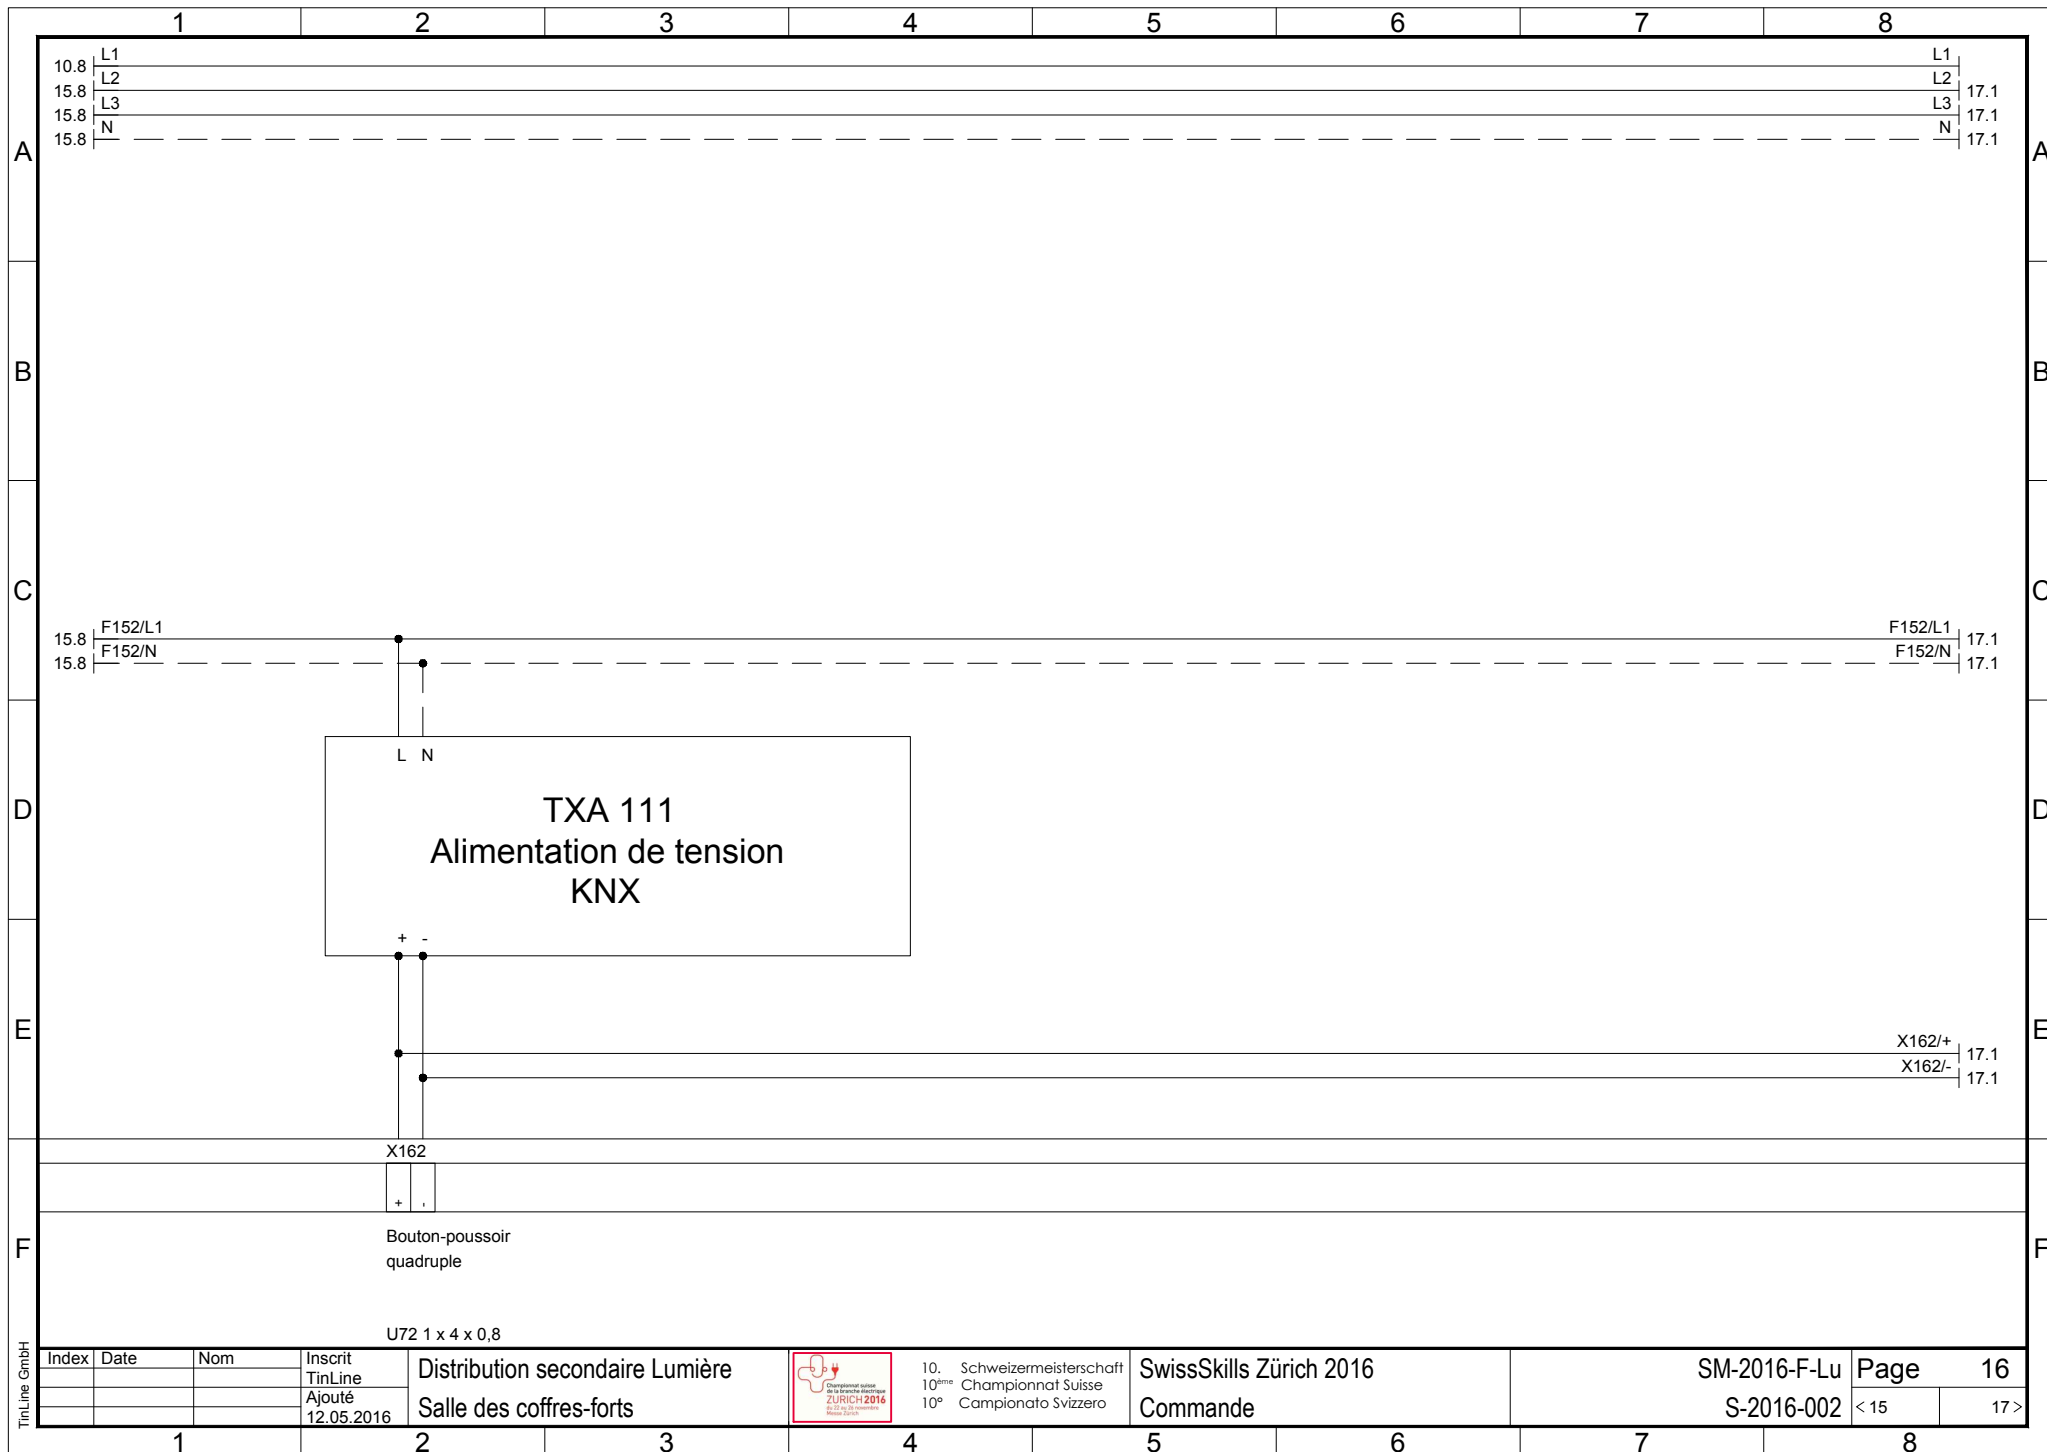

TinLine GmbH

